


Voor meer informatie verwijzen wij u naar **mijnDRH** op www.drh bv.nl

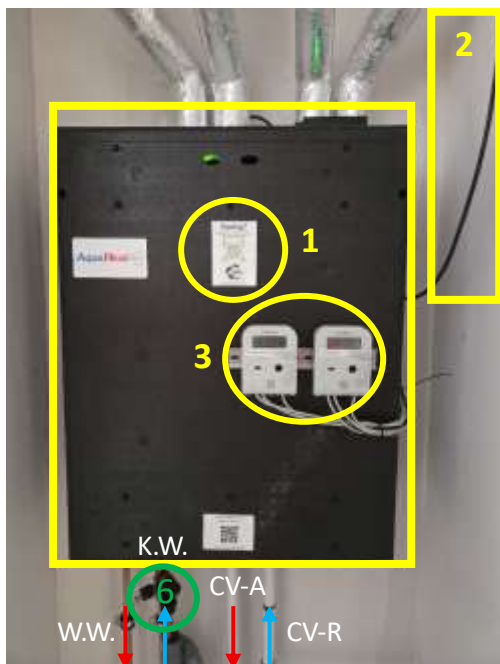

Afkortingen:

W.W.: Warm tapwater


CV-A: Aanvoer CV

K.W.: Koud tapwater

CV-R: Retour CV

Afleverset – zie gele kaders

- 1 DRH QR-code: In geval van storing kunt u deze scannen en digitaal een storing melden via onze website (24/7).
 - 2 Stroomvoorziening afleverset. De afleverset mag nooit onderbroken worden van stroom. **Ook niet bij langdurige afwezigheid!**
 - 3 Op onze afleverset bevinden zich twee energiemeters:
 - energiemeter voor verbruik t.b.v. warm tapwater
 - energiemeter voor verbruik t.b.v. verwarming en verkoeling
 - 4 Met deze knop switcht u tussen warmte- en koudeverbruik.
- Standaard wordt het warmteverbruik weergegeven.
- 5 Door op de knop (4) te drukken wordt het koudeverbruik weergegeven. Dit herkent u aan het sneeuwvlokje.

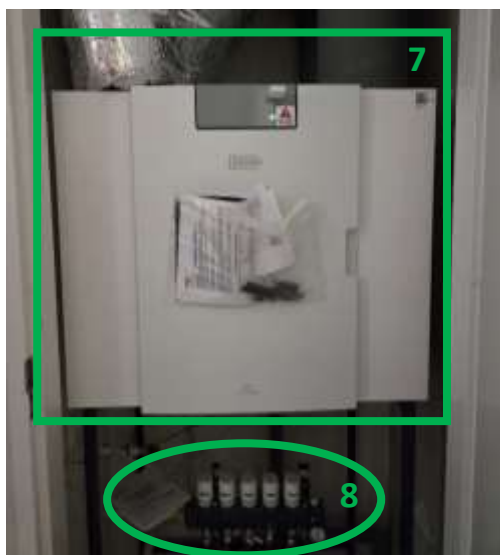

Binneninstallatie – zie groene kaders

- 6 Inlaatcombinatie in de koud waterleiding. De afvoer druppelt af en toe.
- 7 WTW-unit – Dit is de warmte terugwinning-installatie en zorgt voor gebalanceerde en energiezuinige ventilatie.
- 8 Vloerverwarmingsverdeler – Hier zitten de slangen van de vloerverwarming op aangesloten en vindt de zone-temperatuurregeling plaats.

De onderdelen 6, 7 en 8 behoren tot de binneninstallatie en niet tot de installatie van DRH Exploitatie B.V.

Tapwater en langdurige afwezigheid:

De afleverset staat voor de productie van warm tapwater ingesteld op de "Dynamische stand".

In deze stand wordt de afleverset automatisch op de optimale warmhoud temperatuur gehouden om op energie-efficiënte wijze een te lange wachttijd voor warm tapwater te voorkomen. Wanneer er 24 uur geen warm water wordt getapt dan wordt de warmhoud temperatuur automatisch verlaagd tot 10 °C.

Na een periode van afwezigheid adviseren wij u om alle watertappunten minimaal 2 minuten door te spoelen met warm water om legionellabesmetting te voorkomen. De douchekop in een emmer water laten doorspoelen om aerosolvorming (kleine druppeltjes water in lucht die kunnen worden ingeademd) te voorkomen.

Storing aan de afleverset melden? Ga naar www.drh bv.nl/storing